Ogranicznik strumienia Q_{max}, sterowanie P_2

EC Katowice, PSG Zabrze

Parametry przepływu: P1= 16-18 barg ; P2= 7-12 barg ; Q= 3 000-30 000 m3/h(n)

Urządzenia:
- Reduktor z zaworem s.z. Typ BFL-SRS DN 100x250 PN25 Tartarini/Emerson
- System Sterowania LC-21 IGS/Emerson
- Pomiarowa Kryza Kondycjonująca DN 100 Rosemount/Emerson
- Zasilanie solarne

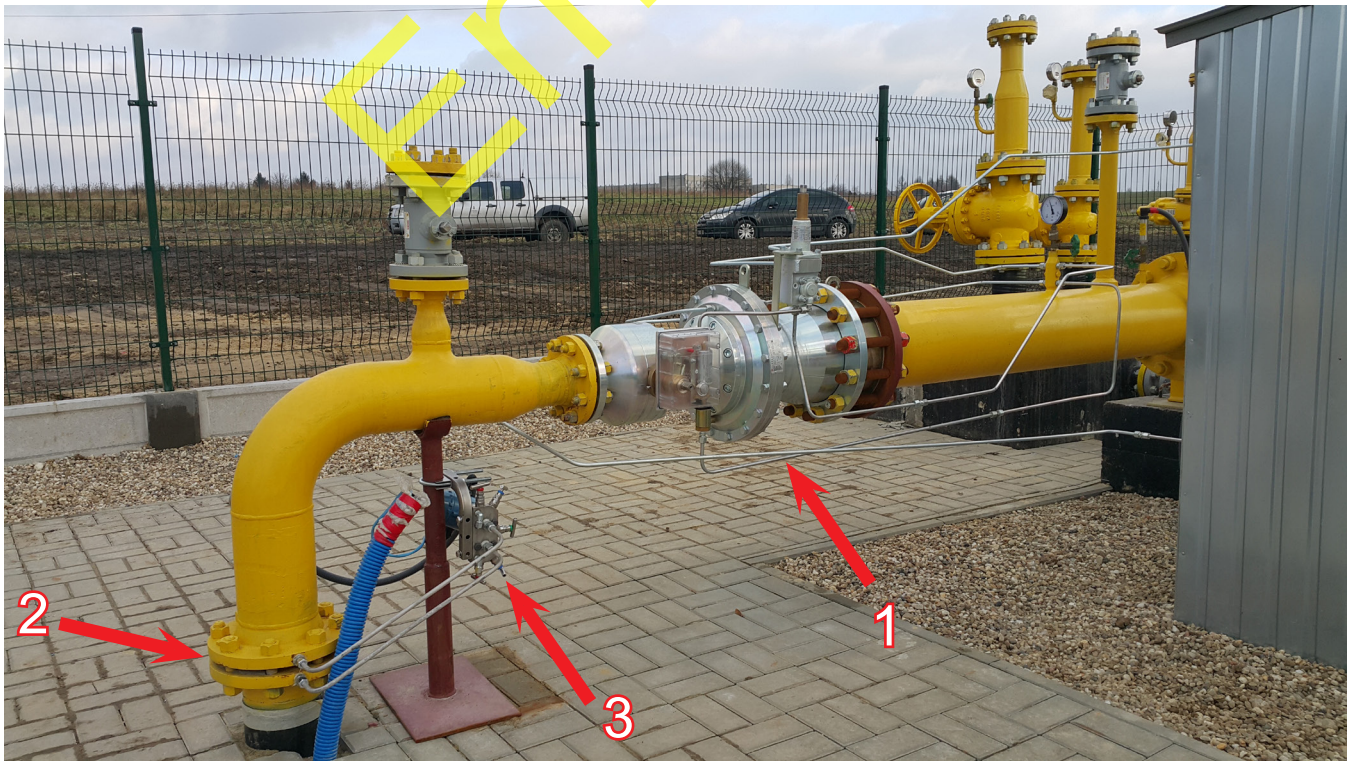

1/ Reduktor z zaworem s.z. Typ BFL-SRS DN 100x250 PN25 Tartarini/Emerson
2/ Pomiarowa Kryza Kondycjonująca DN 100 Rosemount/Emerson
3/ Przetwornik wielu zmiennych z lokalnym wyświetlaczem Rosemount/Emerson

Emerpol

Ogranicznik strumienia Q_{max}, sterowanie P_2

EC Katowice, PSG Zabrze

Parametry przepływu: P1= 16-18 barg ; P2= 7-12 barg ; Q= 3 000-30 000 m3/h(n)

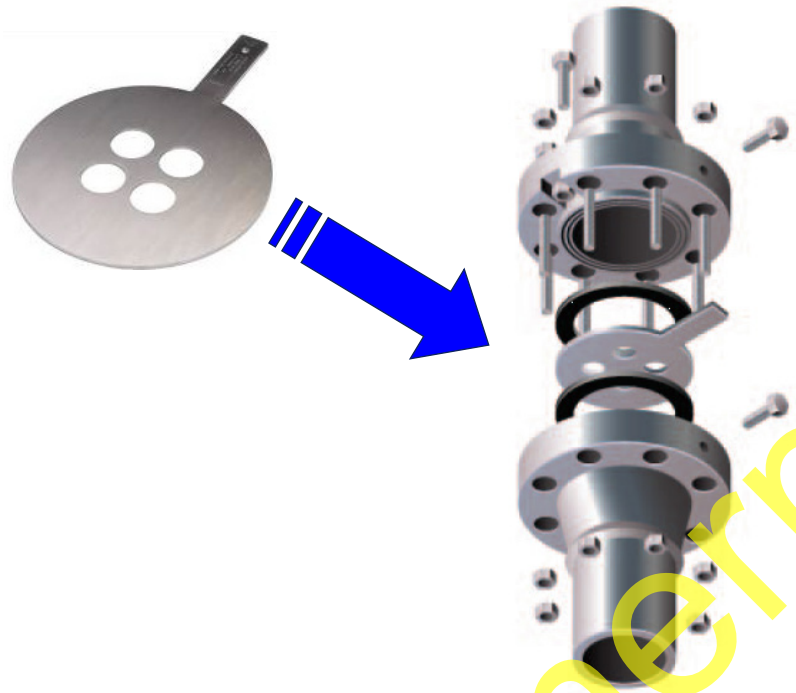

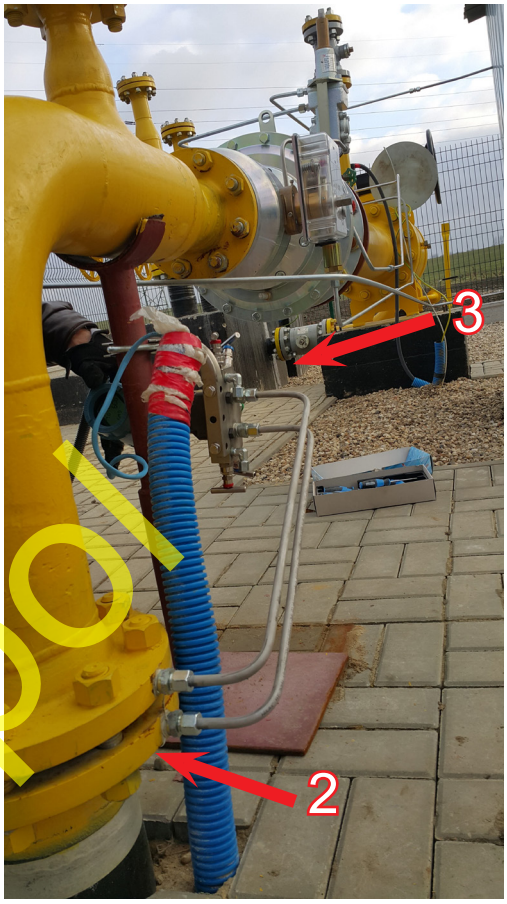

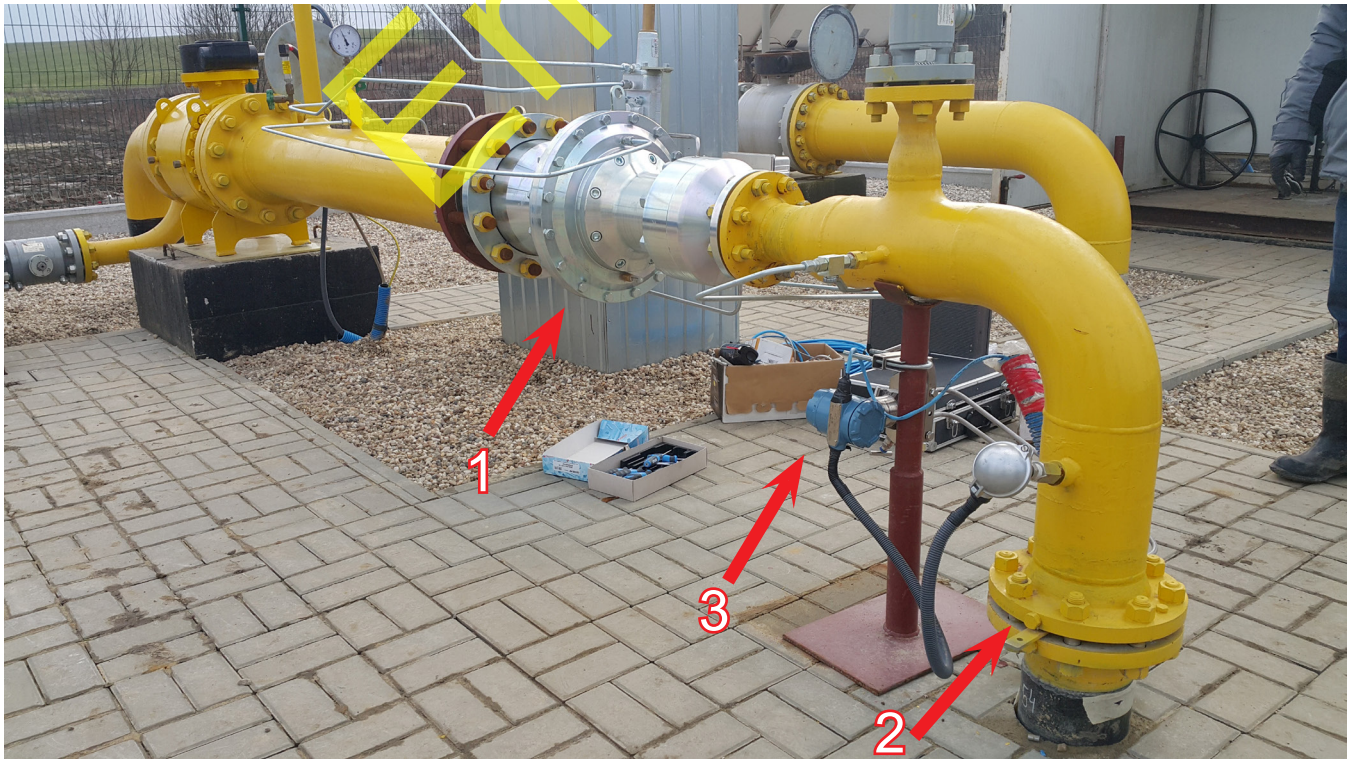

Emerpol

1/ Reduktor z zaworem s.z. Typ BFL-SRS DN 100x250 PN25 Tartarini/Emerson
2/ Pomiarowa Kryza Kondycjonująca DN 100 Rosemount/Emerson
3/ Przetwornik wielu zmiennych z lokalnym wyświetlaczem Rosemount/Emerson

Ogranicznik strumienia Q_{max}, sterowanie P_2

EC Katowice, PSG Zabrze

Parametry przepływu: P1= 16-18 barg ; P2= 7-12 barg ; Q= 3 000-30 000 m3/h(n)

System Sterowania LC-21 IGS/Emerson: siłownik, elektroniczna jednostka sterująca

Zasilanie solarne: panele, baterie

Emerpol

Oprac.: M. Ambroziewicz, P. Bartłomiejczyk